PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO
H.10m FUORI TERRA.
MISURE 150x150x90 cm

PROIETTORE ASIMMETRICO
231W 230V IP66
4.000°K Ra 70 32.100 lumen.
Misure indicative 492x493x71 mm

PALO 01

PALO CONICO ZINCATO A CALDO
H. 10,80m COMPLETO DI STAFFA
PER ATTACCO PROIETTORI
ILLUMINAZIONE CAMPO.

CAVIDOTTO CORRUGATO
PESANTE PARETI LISCE Ø125 mm
n°02 CAVI FG16(O)R16 2x4 mm²

CAVIDOTTO CORRUGATO
PESANTE PARETI LISCE Ø125 mm
n°01 CAVO FG16(O)R16 2x4 mm²

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO
H.10m FUORI TERRA.
MISURE 150x150x90 cm

PALO 02

PALO CONICO ZINCATO A CALDO
H. 10,80m COMPLETO DI STAFFA
PER ATTACCO PROIETTORI
ILLUMINAZIONE CAMPO.

PROIETTORE ASIMMETRICO
231W 230V IP66 classe II
4.000°K Ra 70 32.100 lumen.
Misure indicative 492x493x71 mm

POZZETTO 50x50 cm LUCE NETTA
SENZA FONDO
CON COPERCHIO CARRABILE.

POZZETTO 50x50 cm LUCE NETTA
SENZA FONDO
CON COPERCHIO CARRABILE.

POZZETTO 50x50 cm LUCE NETTA
SENZA FONDO
CON COPERCHIO CARRABILE.

CAVIDOTTO CORRUGATO
PESANTE PARETI LISCE Ø125 mm
n°02 CAVI FG16(O)R16 2x4 mm²

CAVIDOTTO CORRUGATO
PESANTE PARETI LISCE Ø125 mm
n°02 CAVI FG16(O)R16 2x4 mm²

AL QUADRO ELETTRICO
COMANDO LUCI

PALO 01

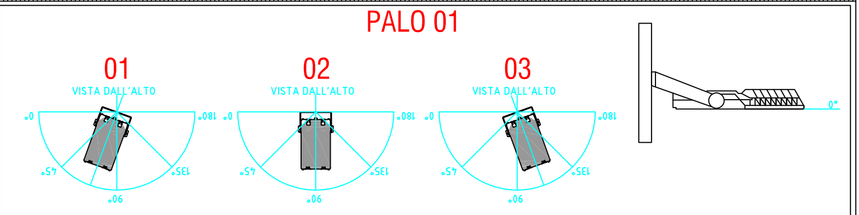

PALO 02

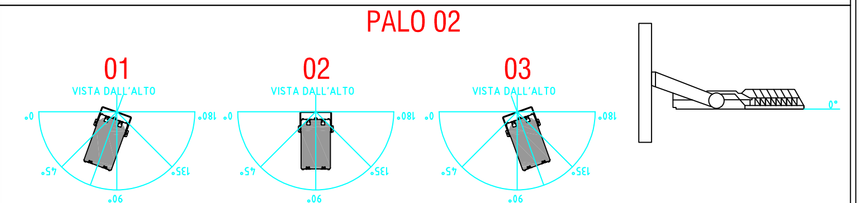

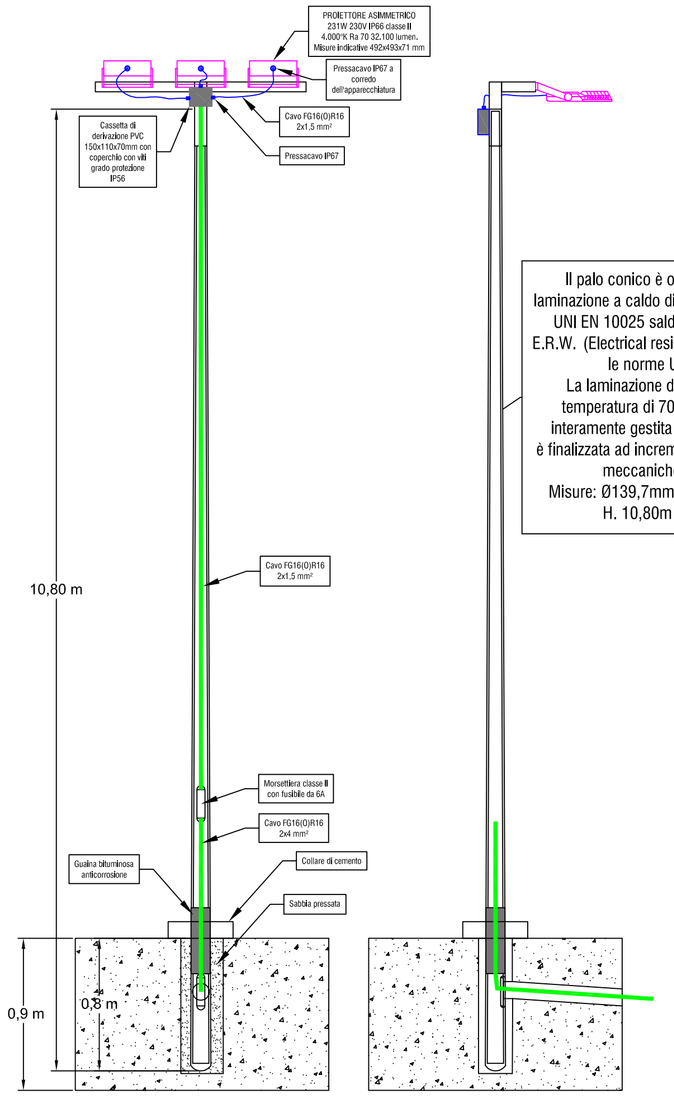

Il palo conico è ottenuto mediante la laminazione a caldo di tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldato ad alta frequenza E.R.W. (Electrical resistance welded) secondo le norme UNI 7091/72.
La laminazione del tubo avviene alla temperatura di 700° C; la lavorazione, interamente gestita a controllo numerico, è finalizzata ad incrementare le caratteristiche meccaniche dell'acciaio.
Misure: Ø139,7mm - Ø60mm sp. 3,8mm
H. 10,80m peso 120 kg.

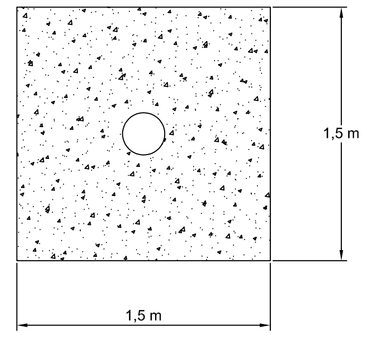

COPIA PER COMMITTENZA
COPIA PER UTENZA ESERCITANTE
COPIA PER UTENZA FINALE
COPIA PER U.T. COMUNE
COPIA PER ATS-AVAL-ENTE VERIFICATORE

COMMITTENZA:
Green Sport SRL
Alla Pieve De Cenceri, 20
24047 - Treviglio (BG)
tel. 0363 46 08 08
P.I. e C.F. 04224990963

UTENZA ESERCITANTE:
COMUNE DI CASTEGGIO
Scuola secondaria primo grado
via Dabusti, n°24
27045 Casteggio (Pv)

UTENZA FINALE:
COMUNE DI CASTEGGIO
via Castello, n°24
27045 Casteggio (Pv)

ELETTROTECNICA PANDOLFI
P.I.MO D'INDUSTRIA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE
Since 1988

OGGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO
ILLUMINAZIONE CAMPO BASKET PRESSO
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO BASKET

REV.	DESCRIZIONE	DATA	Disegnato	Controllato	Approvato
00	EMISSIONE DOCUMENTO	14/04/2026	PP	PP	
01					
02					
03					
04					

n° Commessa:
002045
Scala (Disegno):

n° Disegno:
E01

NOTE :
Documento riservato e destinato agli usi stabiliti dai termini di legge. Ne è vietata la riproduzione e/o la divulgazione e/o l'utilizzo, anche parziale, senza nostra autorizzazione.